



4 自然水位

(1) 水源別自然水位(令和3年度)

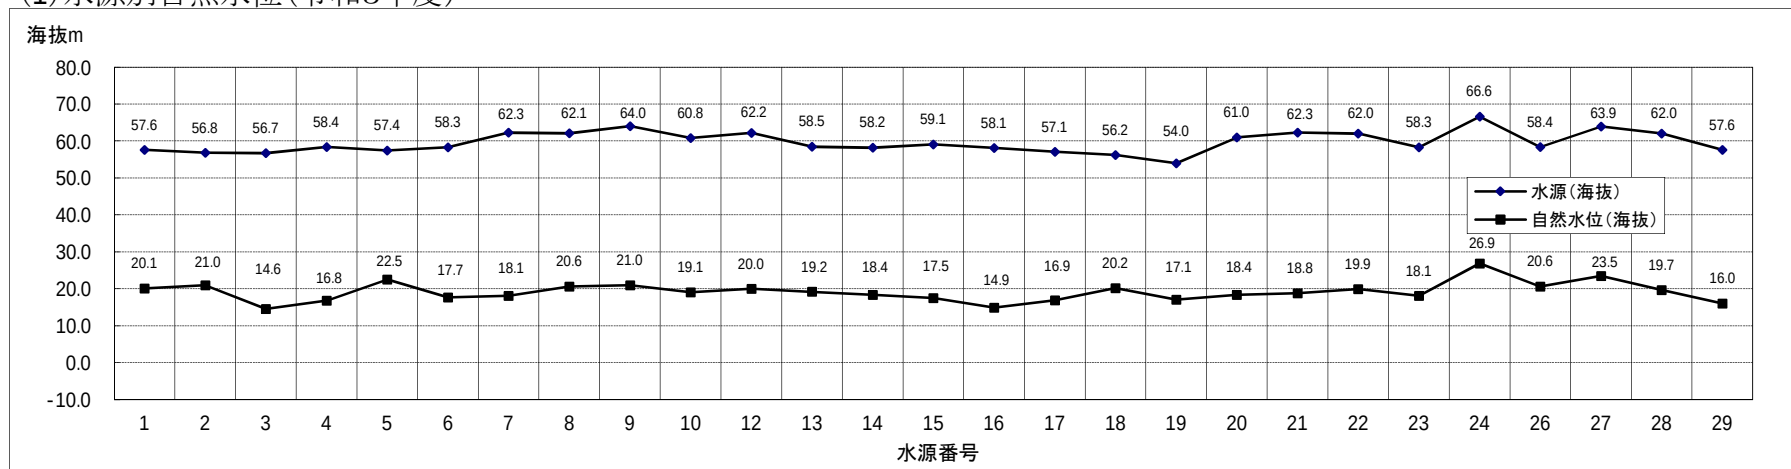

(2) 平均自然水位の推移

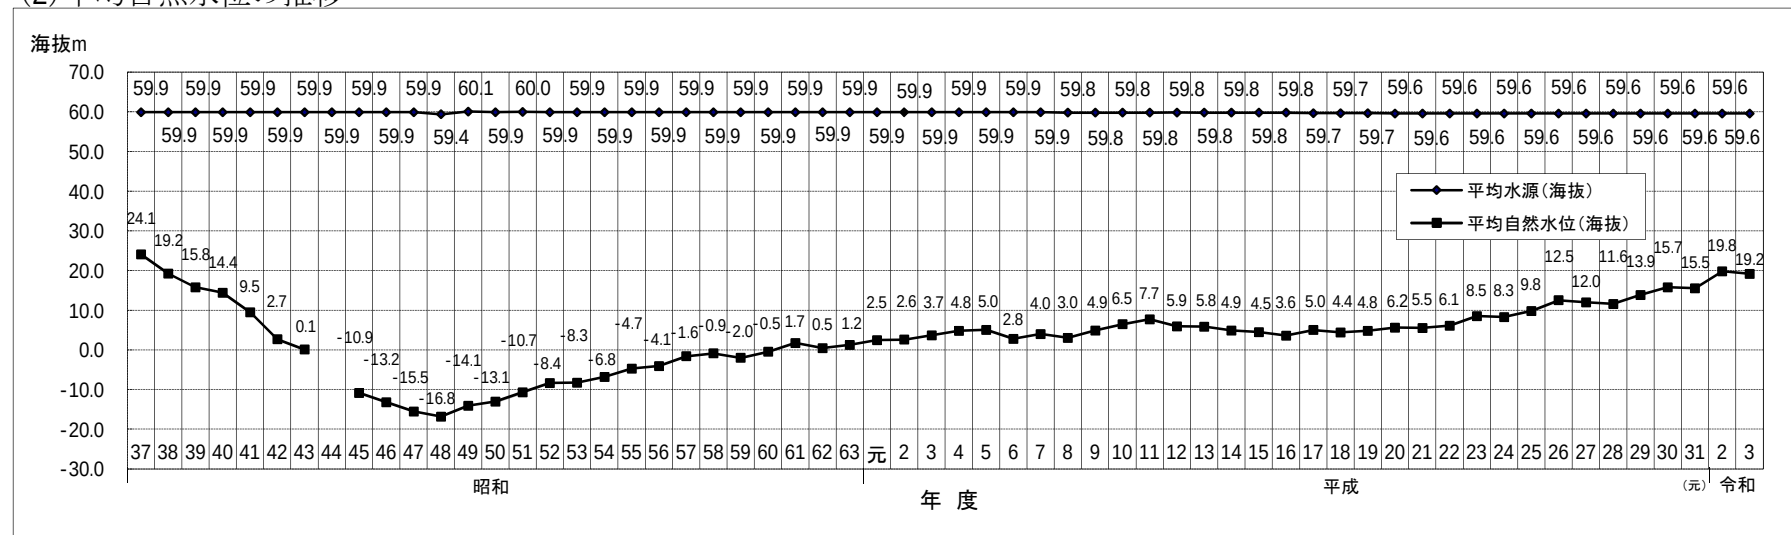

※ 昭和44年度については、調査1か所のため平均自然水位（海拔）は表記せず。

5 滅菌用薬品注入量

次亜塩素酸ナトリウム（濃度12%）使用

月	第一浄水場	第二浄水場	管末残留塩素
	ℓ	ℓ	mg/ℓ
4	2,751	1,533	0.35
5	2,870	1,531	0.35
6	2,765	1,429	0.35
7	2,858	1,452	0.35
8	2,890	1,507	0.35
9	2,838	1,521	0.34
10	2,940	1,575	0.35
11	2,844	1,512	0.35
12	2,867	1,540	0.35
1	2,889	1,525	0.36
2	2,609	1,337	0.35
3	2,869	1,471	0.35
計	33,990	17,933	—
1 か月平均	2,833	1,494	0.35

6 水質検査

(1) 管末での水質基準項目 水質検査結果

第一給水区給水栓〔代表採水地点 吉祥寺東町4－1 8〕での検査結果 (第一給水区 吉祥寺本町、吉祥寺南町、吉祥寺東町、吉祥寺北町、中町及び御殿山)

No	基準項目	基準値	検 査 結 果 等												単位	実施回数 (回)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	集落100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mL	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			mg/ℓ	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			mg/ℓ	4
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			mg/ℓ	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	1.24			1.20			1.39			1.40			mg/ℓ	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			mg/ℓ	4
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			mg/ℓ	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			mg/ℓ	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			mg/ℓ	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/ℓ	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/ℓ	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/ℓ	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/ℓ	4
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			mg/ℓ	4
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			mg/ℓ	4
22	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.0013			0.0005			0.0003			0.0007			mg/ℓ	4
23	ジブromokロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0019			0.0019			0.0020			0.0019			mg/ℓ	4
24	ブromokロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.0016			0.0010			0.0010			0.0012			mg/ℓ	4
25	ブromホルム	0.09 mg/ℓ以下	0.0007			0.0009			0.0011			0.0009			mg/ℓ	4
26	線トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0055			0.0043			0.0044			0.0047			mg/ℓ	4
27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
28	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
29	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
30	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			mg/ℓ	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/ℓ	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.004			0.004			0.004			0.003			mg/ℓ	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/ℓ	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/ℓ	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	10.6			9.5			11.0			10.7			mg/ℓ	4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	9.0	8.5	10.0	7.6	9.3	7.2	9.0	10.1	10.0	11.0	10.3	10.6	mg/ℓ	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	75			75			79			78			mg/ℓ	4
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	139			146			151			162			mg/ℓ	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			mg/ℓ	4
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/ℓ	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/ℓ	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			mg/ℓ	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	mg/ℓ	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6		12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	12
51	濁度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	12

第二給水区給水栓〔代表採水地点 八幡町4－17〕での検査結果

(第二給水区とは、第二浄水場の給水区域で、境、境南町、桜堤、関前、西久保、八幡町及び緑町が該当します。第一給水区については表1参照。)

No	基準項目	基準値	検 査 結 果 等												単位	実施回数 (回)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	集落100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/mL	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			mg/ℓ	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			mg/ℓ	4
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.002			0.002			0.002			0.002			mg/ℓ	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ以下	0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			mg/ℓ	4
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ以下	2.12			2.19			2.22			2.22			mg/ℓ	4
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ以下	0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			0.05 未満			mg/ℓ	4
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			mg/ℓ	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			mg/ℓ	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			mg/ℓ	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002			0.0001			0.0002			mg/ℓ	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/ℓ	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/ℓ	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ以下	0.0004			0.0004			0.0004			0.0004			mg/ℓ	4
20	ベンゼン	0.01 mg/ℓ以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			mg/ℓ	4
21	塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			mg/ℓ	4
22	クロロホルム	0.06 mg/ℓ以下	0.0008			0.0004			0.0001 未満			0.0003			mg/ℓ	4
23	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0010			0.0013			0.0009			0.0008			mg/ℓ	4
24	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ以下	0.0008			0.0007			0.0004			0.0004			mg/ℓ	4
25	ブロモホルム	0.09 mg/ℓ以下	0.0005			0.0008			0.0007			0.0006			mg/ℓ	4
26	線トリハロメタン	0.1 mg/ℓ以下	0.0031			0.0032			0.0020			0.0021			mg/ℓ	4
27	臭素酸	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
28	クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
29	ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
30	トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			mg/ℓ	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/ℓ	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ以下	0.003			0.003			0.003			0.002			mg/ℓ	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/ℓ	4
35	銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/ℓ	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ以下	10.3			9.4			10.1			9.5			mg/ℓ	4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/ℓ	4
38	塩化物イオン	200 mg/ℓ以下	8.4	8.2	8.7	7.9	8.3	7.5	8.3	9.0	8.8	8.8	9.0	10.0	mg/ℓ	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/ℓ以下	76			87			87			88			mg/ℓ	4
40	蒸発残留物	500 mg/ℓ以下	151			161			160			166			mg/ℓ	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			mg/ℓ	4
42	ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/ℓ	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/ℓ	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/ℓ	4
45	フェノール類	0.005 mg/ℓ以下	0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			mg/ℓ	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	mg/ℓ	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.5	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4		12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	12
51	濁度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	12

(2) 浄水場内での水質基準項目 水質検査結果

第一浄水場内での検査結果

(第一浄水場の給水区域) 吉祥寺本町、吉祥寺南町、吉祥寺東町、吉祥寺北町、中町及び御殿山)

No.	基準項目	基準値	検 査 結 果 等												単位	実施回数 (回)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	集落100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml	12	
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		12	
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満		mg/l	4	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満		mg/l	4	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		mg/l	4	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		mg/l	4	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		mg/l	4	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		mg/l	4	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 未満		0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	mg/l	12	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		mg/l	4	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	1.13	1.12	1.11	1.11	1.19	1.10	1.09	1.16	1.13	1.14	1.08	1.10	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	mg/l	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		mg/l	4	
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		mg/l	4	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満		mg/l	4	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満		mg/l	4	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満		mg/l	4	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満		mg/l	4	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満		mg/l	4	
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満		mg/l	4	
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満		mg/l	4	
22	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0005			0.0003			0.0001			0.0003		mg/l	4	
23	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.0008			0.0008			0.0008			0.0008		mg/l	4	
24	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.0006			0.0005			0.0005			0.0005		mg/l	4	
25	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.0003			0.0003			0.0004			0.0004		mg/l	4	
26	線トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.0022			0.0019			0.0018			0.0020		mg/l	4	
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		mg/l	4	
28	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		mg/l	4	
29	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		mg/l	4	
30	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		mg/l	4	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		mg/l	4	
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		mg/l	4	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.002			0.002			0.002			0.002		mg/l	4	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	mg/l	12
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満		mg/l	4	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.0			9.0			9.3			9.3		mg/l	4	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	mg/l	12
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	7.8	7.9	7.9	7.2	7.8	7.2	7.1	7.8	7.6	8.1	8.0	7.8	mg/l	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	76			75			74			77		mg/l	4	
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	149			147			137			159		mg/l	4	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満		mg/l	4	
42	ジオクシン	0.00001 mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/l	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/l	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		mg/l	4	
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満		mg/l	4	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	mg/l	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.8	7.7	7.7	7.7	7.7	7.7	7.6		12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	12
51	濁度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	12

第二浄水場内での検査結果

(第二浄水場の給水区域 境、境南町、桜堤、関前、西久保、八幡町及び緑町)

No.	基準項目	基準値	検 査 結 果 等												単位	実施回数 (回)
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
1	一般細菌	集落100 個/ml以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	個/ml	12
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		12
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下	0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			mg/l	4
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下	0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			mg/l	4
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/l	4
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/l	4
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下	0.002			0.002			0.002			0.002			mg/l	4
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/l	4
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/l以下	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満	mg/l	12
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/l	4
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下	2.11	1.94	2.04	2.15	2.11	2.11	2.14	2.35	2.24	2.25	2.10	2.24	mg/l	12
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満	mg/l	12
13	ホウ素及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			mg/l	4
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			mg/l	4
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下	0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			mg/l	4
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下	0.0001			0.0001			0.0001			0.0001			mg/l	4
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/l	4
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			0.0001 未満			mg/l	4
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下	0.0004			0.0003			0.0003			0.0004			mg/l	4
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下	0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			mg/l	4
21	塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			0.06 未満			mg/l	4
22	クロロホルム	0.06 mg/l以下	0.0010			0.0004			0.0001 未満			0.0002			mg/l	4
23	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/l以下	0.0008			0.0007			0.0006			0.0005			mg/l	4
24	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/l以下	0.0009			0.0006			0.0003			0.0002			mg/l	4
25	ブロモホルム	0.09 mg/l以下	0.0003			0.0003			0.0003			0.0003			mg/l	4
26	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下	0.0030			0.0020			0.0012			0.0012			mg/l	4
27	臭素酸	0.01 mg/l以下	0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			mg/l	4
28	クロロ酢酸	0.02 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/l	4
29	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/l	4
30	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/l	4
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下	0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			mg/l	4
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/l	4
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下	0.003			0.003			0.002			0.002			mg/l	4
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満	mg/l	12
35	銅及びその化合物	1.0 mg/l以下	0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			0.01 未満			mg/l	4
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下	9.6			9.7			9.6			9.4			mg/l	4
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満	mg/l	12
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	8.6	9.2	8.3	7.8	8.1	7.8	7.7	8.8	9.0	8.7	13.3	10.7	mg/l	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下	86			85			85			88			mg/l	4
40	蒸発残留物	500 mg/l以下	159			160			152			177			mg/l	4
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下	0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			mg/l	4
42	ジェオスミン	0.00001 mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/l	12
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/l以下	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満	mg/l	12
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下	0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			mg/l	4
45	フェノール類	0.005 mg/l以下	0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			mg/l	4
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/l以下	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	0.2 未満	mg/l	12
47	pH値	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.5	7.4	7.5	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.4		12
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		12
50	色度	5度 以下	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	0.5 未満	度	12
51	濁度	2度 以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	度	12

(3) 水質管理目標設定項目 水質検査結果

No.	水質管理目標設定項目	目標値	検査結果等	
			管末給水栓 (吉祥寺東町4-18)	管末給水栓 (八幡町4-17)
			測定値(5月26日採水)	測定値(5月26日採水)
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
4	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	0.0004 mg/ℓ未満	0.0004 mg/ℓ未満
5	トルエン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 mg/ℓ未満	0.04 mg/ℓ未満
6	フタル酸ジ (2-エチルヘキシル)	0.08 mg/ℓ以下	0.008 mg/ℓ未満	0.008 mg/ℓ未満
7	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 mg/ℓ未満	0.06 mg/ℓ未満
8	二酸化塩素	0.6 mg/ℓ以下	注1)	注1)
9	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
10	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
11	農薬類	検出値と目標値の比 の和として、1以下	1 未満	1 未満
12	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0.34 mg/ℓ	0.34 mg/ℓ
13	カルシウム、マグネシウム等 (硬度)	10mg/ℓ以上100mg/ℓ以下	73 mg/ℓ	94 mg/ℓ
14	マンガン及びその化合物	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
15	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	2.8 mg/ℓ	3.0 mg/ℓ
16	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ以下	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
17	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
18	有機物等 (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/ℓ以下	1.2 mg/ℓ	1.3 mg/ℓ
19	臭気強度 (TON)	3 以下	1 未満	1 未満
20	蒸発残留物	30mg/ℓ以上200mg/ℓ以下	146 mg/ℓ	163 mg/ℓ
21	濁度	1 度以下	0.1 度未満	0.1 度未満
22	pH値	7.5 程度	7.7	7.5
23	腐食性 (ランゲリア指数)	-1程度以上とし、 極力0に近づける。	-0.610	-0.817
24	従属栄養細菌	2000 cfu/ml以下 注2)	26 cfu/ml	13 cfu/ml
25	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
26	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/ml以下	0.003 mg/ℓ	0.003 mg/ℓ
27	PFOS及びPFOA 注3)	0.00005 mg/l以下 (暫定)	0.000014 mg/ℓ	0.000018 mg/ℓ

注1 武蔵野市の水道水は、次亜塩素酸消毒のため、二酸化塩素の検査は省略。

注2 cfuは集落の数を示す。

注3 ペルフルオロオクタンスルホン酸及びペルフルオロオクタン酸

(4) 原虫類に係る水質検査結果

No.	原虫類に係る項目	指針	検査結果等			
			採水地点 第一浄水場内着水井		採水地点 第二浄水場内着水井	
			検査結果	検査回数	検査結果	検査回数
1	クリプトスポリジウム	検出されないこと	不検出	4回	不検出	4回
2	ジアルジア	検出されないこと	不検出	4回	不検出	4回
3	大腸菌	検出されないこと	不検出	12回	不検出	12回
4	嫌気性芽胞菌	検出されないこと	不検出	12回	不検出	12回

(5) 管末での残留塩素検査結果

採水地点	御殿山2-16 (もくれん公園)	吉祥寺東町4-18 (本田東公園)	境南町1-14 (あおき公園)	八幡町4-17 (八幡町公園)
最大	0.39mg/ℓ	0.39mg/ℓ	0.40mg/ℓ	0.36mg/ℓ
最小	0.32	0.31	0.32	0.31
平均	0.36	0.34	0.35	0.33

(6) 水温

深井戸水	16.0 ～ 17.9 ℃
都受水	5.4 ～ 27.3 ℃
管末給水栓水	13.1 ～ 24.5 ℃

(7) 要検討項目 水質検査結果

No.	要検討項目	目標値	検査結果等 (各地点年1回検査)	
			第一浄水場内給水栓 (5月24日採水)	第二浄水場内給水栓 (5月24日採水)
1	銀	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
2	バリウム	0.7 mg/ℓ以下	0.07 mg/ℓ未満	0.07 mg/ℓ未満
3	ビスマス	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
4	モリブデン	0.07 mg/ℓ以下	0.007 mg/ℓ未満	0.007 mg/ℓ未満
5	アクリルアミド	0.0005 mg/ℓ以下	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
6	アクリル酸	目標値なし	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
7	17-β-エストラジオール	0.00008 mg/ℓ以下	0.000008 mg/ℓ未満	0.000008 mg/ℓ未満
8	エチニル-エストラジオール	0.00002 mg/ℓ以下	0.000002 mg/ℓ未満	0.000002 mg/ℓ未満
9	エチレンジアミン四酢酸 (EDTA)	0.5 mg/ℓ以下	0.05 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
10	エピクロロヒドリン	0.0004 mg/ℓ以下	0.00004 mg/ℓ未満	0.00004 mg/ℓ未満
11	塩化ビニル	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 mg/ℓ未満	0.0002 mg/ℓ未満
12	酢酸ビニル	目標値なし	0.00004 mg/ℓ未満	0.00004 mg/ℓ未満
13	2,4-トルエンジアミン	目標値なし	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
14	2,6-トルエンジアミン	目標値なし	0.0005 mg/ℓ未満	0.0005 mg/ℓ未満
15	N, N-ジメチルアニリン	目標値なし	0.00004 mg/ℓ未満	0.00004 mg/ℓ未満
16	スチレン	0.02 mg/ℓ以下	0.002 mg/ℓ未満	0.002 mg/ℓ未満
17	ダイオキシン類 注1)	1 pg-TEQ/ℓ以下	0.00064 pg-TEQ/ℓ	0.00084 pg-TEQ/ℓ
18	トリエチレントトラミン	目標値なし	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
19	ノニルフェノール	0.3 mg/ℓ以下	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
20	ビスフェノールA	0.1 mg/ℓ以下	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
21	ヒドラジン	目標値なし	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
22	1,2-ブタジエン	目標値なし	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
23	1,3-ブタジエン	目標値なし	0.0001 mg/ℓ未満	0.0001 mg/ℓ未満
24	フタル酸ジ (n-ブチル)	0.01 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
25	フタル酸ブチルベンジル	0.5 mg/ℓ以下	0.05 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
26	ミクロキスチン-LR	0.0008 mg/ℓ以下	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
27	有機すず化合物	0.0006 mg/ℓ以下 注2)	0.00006 mg/ℓ未満	0.00006 mg/ℓ未満
28	プロモクロロ酢酸	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
29	プロモジクロロ酢酸	目標値なし	0.01 mg/ℓ未満	0.01 mg/ℓ未満
30	ジプロモクロロ酢酸	目標値なし	0.03 mg/ℓ未満	0.03 mg/ℓ未満
31	プロモ酢酸	目標値なし	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
32	ジプロモ酢酸	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
33	トリプロモ酢酸	目標値なし	0.05 mg/ℓ未満	0.05 mg/ℓ未満
34	トリクロロアセトニトリル	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
35	プロモクロロアセトニトリル	目標値なし	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
36	ジプロモアセトニトリル	0.06 mg/ℓ以下	0.006 mg/ℓ未満	0.006 mg/ℓ未満
37	アセトアルデヒド	目標値なし	0.005 mg/ℓ未満	0.005 mg/ℓ未満
38	MX	0.001 mg/ℓ以下	0.00005 mg/ℓ未満	0.00005 mg/ℓ未満
39	キシレン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 mg/ℓ未満	0.04 mg/ℓ未満
40	過塩素酸	0.025 mg/ℓ以下	0.001 mg/ℓ未満	0.001 mg/ℓ未満
41	N-ニトロソジメチルアミン (NDMA)	0.0001 mg/ℓ以下	0.00001 mg/ℓ未満	0.00001 mg/ℓ未満
42	アニリン 注3)	0.02 mg/ℓ以下	0.06 µg/ℓ未満	0.06 µg/ℓ未満
43	キノリン 注3)	0.0001 mg/ℓ以下	0.002 µg/ℓ未満	0.002 µg/ℓ未満
44	1,2,3,-トリクロロベンゼン 注3)	0.02 mg/ℓ以下	0.1 µg/ℓ未満	0.1 µg/ℓ未満
45	ニトリロ三酢酸 (NTA) 注3)	0.2 mg/ℓ以下	0.1 µg/ℓ未満	0.1 µg/ℓ未満
46	ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	目標値なし	0.0000093 mg/ℓ未満	0.000014 mg/ℓ未満

注1 コプラナーPCBを含む。pgは1兆分の1グラム。TEQは毒性等量。

注2 トリブチルスズオキシドの目標値。

注3 1µg=0.001mg

(8)放射性物質 水質検査結果

() 内の数値は、検出限界値を示す。(単位 Bq/kg)

採水日	浄水／原水の別	第一浄水場		第二浄水場	
		放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)	放射性セシウム (セシウム134)	放射性セシウム (セシウム137)
4月1日	浄水	不検出 (0.79)	不検出 (0.95)	不検出 (0.76)	不検出 (0.94)
	原水	不検出 (0.68)	不検出 (0.95)	不検出 (0.94)	不検出 (0.93)
5月6日	浄水	不検出 (0.97)	不検出 (0.95)	不検出 (0.81)	不検出 (0.98)
	原水	不検出 (0.85)	不検出 (0.95)	不検出 (0.76)	不検出 (0.98)
6月1日	浄水	不検出 (0.93)	不検出 (0.82)	不検出 (0.64)	不検出 (0.98)
	原水	不検出 (0.97)	不検出 (0.90)	不検出 (0.94)	不検出 (0.96)
7月1日	浄水	不検出 (0.50)	不検出 (0.96)	不検出 (0.89)	不検出 (0.94)
	原水	不検出 (0.76)	不検出 (0.95)	不検出 (0.93)	不検出 (0.98)
8月2日	浄水	不検出 (0.72)	不検出 (0.95)	不検出 (0.84)	不検出 (0.98)
	原水	不検出 (0.53)	不検出 (0.98)	不検出 (0.72)	不検出 (0.98)
9月1日	浄水	不検出 (0.78)	不検出 (0.95)	不検出 (0.86)	不検出 (0.97)
	原水	不検出 (0.67)	不検出 (0.96)	不検出 (0.88)	不検出 (0.95)
10月4日	浄水	不検出 (0.52)	不検出 (0.97)	不検出 (0.95)	不検出 (0.98)
	原水	不検出 (0.86)	不検出 (0.97)	不検出 (0.66)	不検出 (0.97)
11月1日	浄水	不検出 (0.82)	不検出 (0.94)	不検出 (0.74)	不検出 (0.98)
	原水	不検出 (0.60)	不検出 (0.94)	不検出 (0.70)	不検出 (0.94)
12月1日	浄水	不検出 (0.96)	不検出 (0.98)	不検出 (0.97)	不検出 (0.97)
	原水	不検出 (0.78)	不検出 (0.97)	不検出 (0.94)	不検出 (0.89)
1月5日	浄水	不検出 (0.58)	不検出 (0.98)	不検出 (0.73)	不検出 (0.96)
	原水	不検出 (0.74)	不検出 (0.96)	不検出 (0.74)	不検出 (0.96)
2月1日	浄水	不検出 (0.64)	不検出 (0.96)	不検出 (0.72)	不検出 (0.98)
	原水	不検出 (0.86)	不検出 (0.98)	不検出 (0.96)	不検出 (0.82)
3月1日	浄水	不検出 (0.92)	不検出 (0.98)	不検出 (0.95)	不検出 (0.87)
	原水	不検出 (0.87)	不検出 (0.98)	不検出 (0.73)	不検出 (0.95)

